
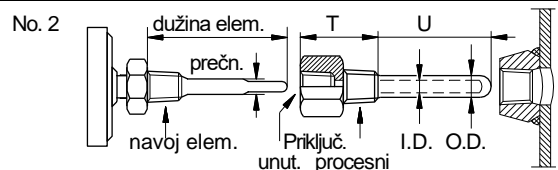


R.nalog	Postr.	Kod	R.broj	Rev.	Str.
124-25	01-02	2	1	0	

NARUČILAC:	NIS a.d. NOVI SAD	TERMOMETAR	Rev.	Datum	Uradio	Odobrio
POSTROJENJE:	OS Kp		0	12.2025.	J. Šišić	M.Pramenko
MESTO:	KIKINDA					

1	Tip :	Bimetalni <input checked="" type="checkbox"/>	Gasni <input type="checkbox"/>	Drugi	
2	Merni element :	Navojni <input checked="" type="checkbox"/>	Ravan <input type="checkbox"/>	Spojni <input type="checkbox"/>	Materijal 316 SS
3	Navoj elem. ili spoja :	1/2" NPT <input checked="" type="checkbox"/>	3/4" <input type="checkbox"/>	Drugi	
4	Prečnik mer. elem. :	Std <input checked="" type="checkbox"/>	6mm <input checked="" type="checkbox"/>	8mm <input type="checkbox"/>	Drugi
5	Materijal kućišta :	Std <input checked="" type="checkbox"/>	Mesing <input type="checkbox"/>	SS <input checked="" type="checkbox"/>	Drugi
6	Cifarnik :	Prečnik 100 mm	Boja	Ugao skale	270°
7	Priključak :	Skica No. 1	Konusni(NPT) <input checked="" type="checkbox"/>	Ravan <input type="checkbox"/>	Drugi
8		Donji <input checked="" type="checkbox"/>	Leđni <input type="checkbox"/>	Podesiv <input type="checkbox"/>	Drugi
9	Opcije :	Spoljna kalibracija <input type="checkbox"/>	Herm. zatvoreno kućište <input checked="" type="checkbox"/>	Drugi	
10		Kapilara <input type="checkbox"/>	Material	Dužina	MFR Std.
11	Zahtevana tačnost :	1,6% od punog opsega		prema standardu: EN 13190	
ZAŠTITNA CEV					
Dužina zaštitne cevi mora odgovarati dužini mer. elementa					
12		Bez <input type="checkbox"/>	u kompletu <input checked="" type="checkbox"/>	Od drugog <input type="checkbox"/>	
13	Materijal :	Bronza <input type="checkbox"/>	304SS <input type="checkbox"/>	316SS <input checked="" type="checkbox"/>	Drugi
14	Priključci :	Procesni 3/4" NPTM	Unutrašnji 1/2" NPTF		
15	Dimenzije :	MFR Std. <input checked="" type="checkbox"/>	Produženje (T)	I.D.	O.D.
16	Konstrukcija :	Bušena <input checked="" type="checkbox"/>	Zatvorena <input type="checkbox"/>	Nadgradnja <input type="checkbox"/>	
17		Konusna <input checked="" type="checkbox"/>	Prava <input type="checkbox"/>		
18	Model / Tip (kao ili sličan)				
19	Protiveksplozivna zaštita: Ex h IIC				
20	Proizvođač (kao ili sličan)				
21	Stepen zaštite kućišta (IP-zaštita) IP 65/ IP 66				

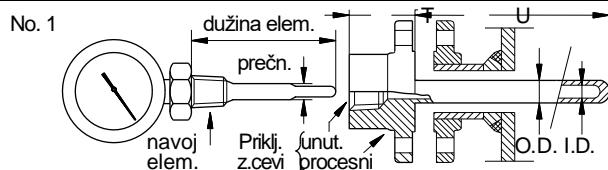

22	Oznaka	Fluid/Gas	Radni uslovi		Opseg (°C)	Dužina elemen. (mm)	Zaštit. cev	Namena	Napomena
			Pritisak (bar)	Temperatura (°C)			U/T (mm)		
23	OS Kp (Izmenjivači toplote <u>E-1/E-2</u>)								
24	01TI-E1	bušotinski fluid	2÷4	20	0÷60	MFR Std.	105/55	temp. na ulazu fluida u izmenjivač toplote <u>E-1</u>	6"-P-2101-3BA
25	01TI-E2	bušotinski fluid	2÷4	20	0÷60	MFR Std.	105/55	temp. na ulazu fluida u izmenjivač toplote <u>E-2</u>	6"-P-2102-3BA
26	02TI-E1	bušotinski fluid	2÷4	50	0÷100	MFR Std.	105/55	temp. na izlazu fluida iz izmenjivača toplote <u>E-1</u>	6"-P-2103-3BA
27	02TI-E2	bušotinski fluid	2÷4	50	0÷100	MFR Std.	105/55	temp. na izlazu fluida iz izmenjivača toplote <u>E-2</u>	6"-P-2104-3BA
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Napomena:

Termometre isporučiti sa zaštitnom cevi, priključak 1/2" NPTF / 3/4" NPTM, klase pritiska ANSI150.
 MFR Std. – Standard Proizvođača

39 ☐ ZAHTEV PROJEKTANTA

40 ☒ ZAHTEV ISPORUČIOCA